
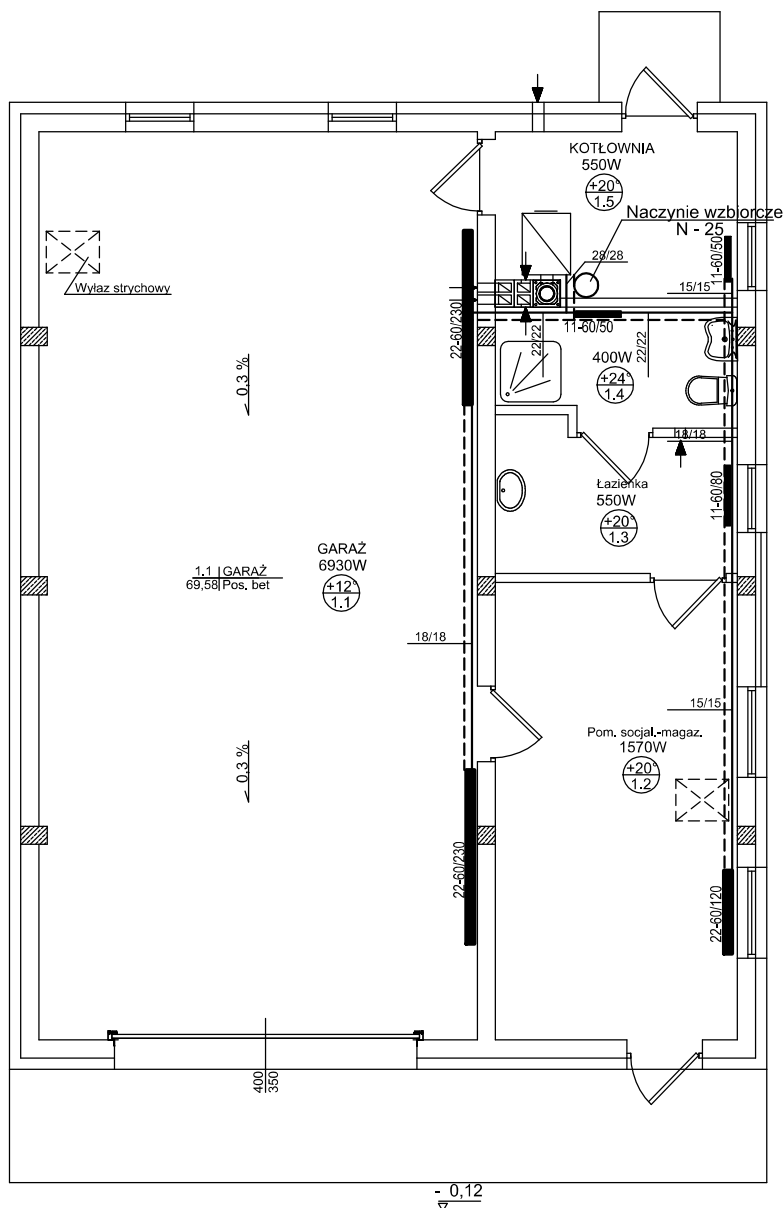


Uwagi:

Obliczeniowa moc zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania - 30 W/m³ kubatury budynku

Moc cieplną grzejników dobrano dla czynnika grzejącego o temperaturze zasilania i powrotu 65/55°C



Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością biura projektów borun			
BUDOWA REMIZY OSP Czarna dz. nr 565/2 gmina Stąporków INSTALACJA C.O. RZUT PRZYZIEMIA			
PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan KUSZTAŁ	Specjalność	Instalacyjno-inżyn.
SPRAWDZ.	mgr inż. Paweł KUSZTAŁ	Instalacyjno-inżyn.	Instalacyjno-inżyn.
Branda	Faza projektu	Skala	Forma
INSTALACJE	BUDOWLANY	1 : 100	A4
		Numer rysunku	BR_CZAR_PB_IS.03
		Wzrostki	2019-01



26-200 kółskie ul. Lipowa 13 tel. 600 256 823
www.bpborun.com.pl